


# Anschlussarbeiten nur nach vorliegendem Plan ausführen!

Unglauub Elektronik GmbH  
D 26655 Westerstedde Howieker Kamp 1  
www.unglauub-elektronik.de

**Achtung**  
Pro Motorsteuergerät darf nur ein Motor angeschlossen werden.  
Bei Zusammenschaltung wird der Motor beschädigt.

**Anschluss der MSG Rund (Blau)**

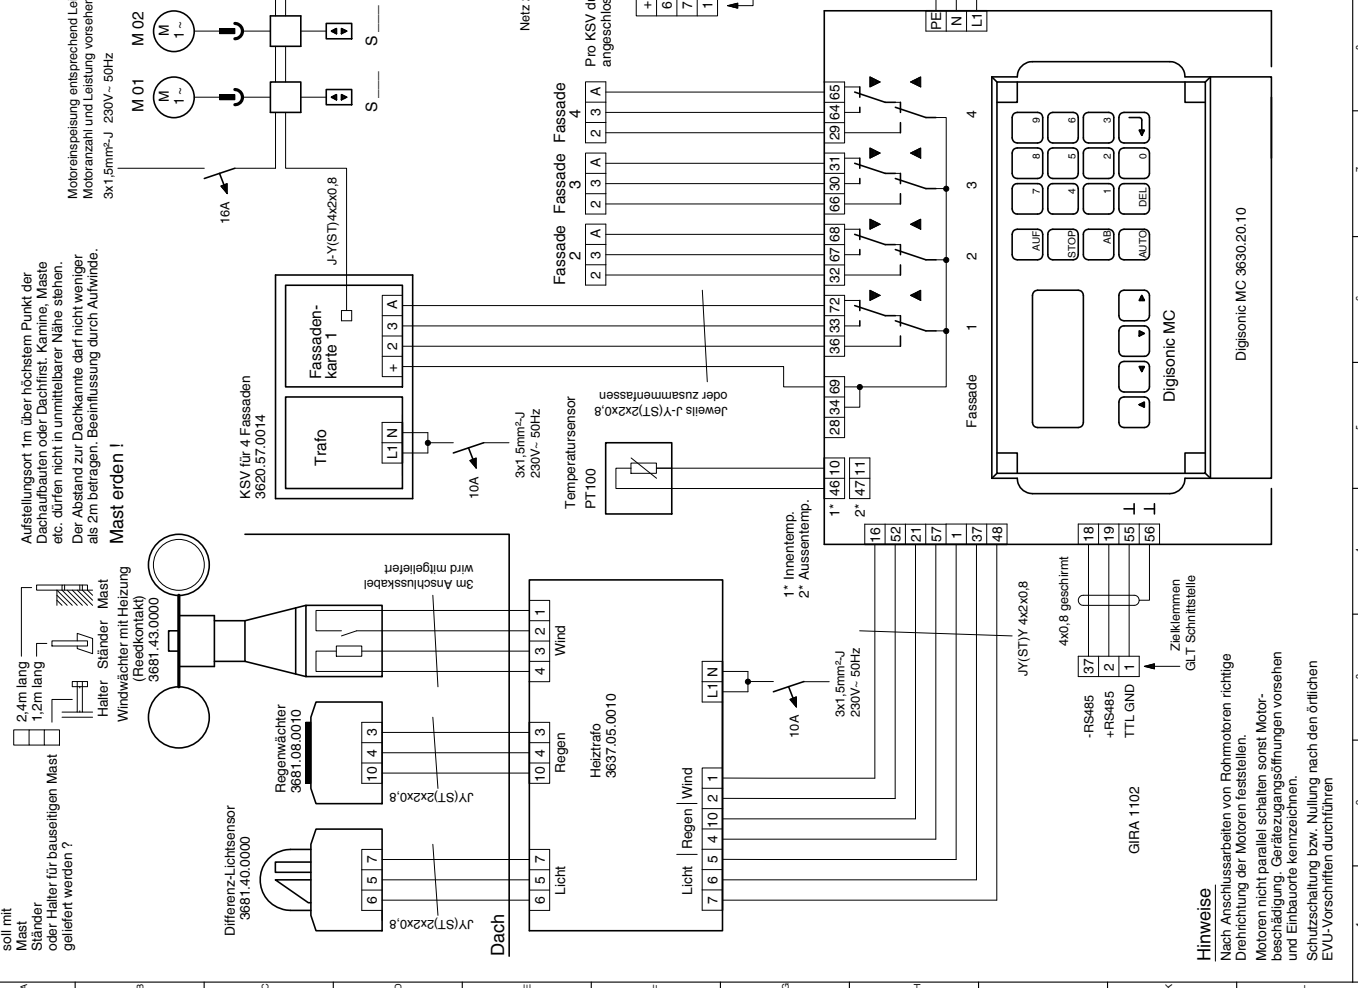

Aufstellort 1m über höchstem Punkt der Dachaufbauten oder Dachfirst. Kamine, Mäste etc. dürfen nicht in unmittelbarer Nähe stehen. Der Abstand zur Dachkante darf nicht weniger als 2m betragen. Beeinflussung durch Aufwinde. Mast ertönen!

**Mast ertönen!**  
Windwächter mit Heizung (Heizelement)  
3687.43.0000

**Dach**  
Differenzlichtsensor 3681.40.0000  
Regenwächter 3681.08.0010  
Heiztrübe 3687.05.0010

**Fassade**  
Fassade 1  
Fassade 2  
Fassade 3  
Fassade 4

**Temperatursensor**  
PT 100  
Jeweils J-(Y)(ST)2x2x0,8 oder zusammenfassen

**Digisonic MC**  
Digisonic MC 9630.20.10  
Netztrennung  
Zentralleitung

**24V**  
AUF  
AB  
0V

**MSG**  
A1  
A2  
A3

**Motor**  
A1  
A2  
A3

**Bezeichnung**  
Motornummer  
Kondensator-Ws.-Motor  
Steckverbinding  
MSG  
Bedienstelle  
Raumnummer

**Zeichenerklärung**  
A2.281  
A2.282  
A2.283  
A2.284

**Bei Gruppenschaltung Auf-Befehl und Ab-Befehl der betreffenden MSG miteinander verbinden.**

**Es dürfen nur Taster verwendet werden.**

Rev	01	Änderungs-Nr.		Tag		Name	
Temporärsensor	02.05.12	KO		Tag		Name	

Benennung	Digisonic mit KSV MSG Rund (Blau)
Zeichnungs-Nr.	
Sonnenschutz	

Rev	1/1	Änderungs-Nr.		Tag		Name	
-----	-----	---------------	--	-----	--	------	--

Benennung	
Zeichnungs-Nr.	
Sonnenschutz	

Benennung	
Zeichnungs-Nr.	
Sonnenschutz	

Benennung	
Zeichnungs-Nr.	
Sonnenschutz	

Benennung	
Zeichnungs-Nr.	
Sonnenschutz	

Benennung	
Zeichnungs-Nr.	
Sonnenschutz	

Benennung	
Zeichnungs-Nr.	
Sonnenschutz	

Blatt 1/1 24.03.2014 12:56:43